



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



**Автоматические выключатели
серии ВА-101, ВА-103, ВА-201**

1. Введение.

Данный технический паспорт распространяется на выключатели автоматические марки «DEKraft» серии ВА-101, ВА-103, ВА-201 с номинальным током от 1 до 63А (ВА-101, ВА-103) и от 63 до 100А (ВА-201).

2. Соответствие стандартам.

Автоматические выключатели марки «DEKraft» ВА-101, ВА-103 соответствуют стандарту ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95), а выключатели ВА-201 - стандарту ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947.2). Соответствуют техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

3. Назначение и область применения.

Автоматические выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока с целью их защиты при перегрузках и токах короткого замыкания (КЗ). Также могут использоваться для нечастых оперативных включений и отключений указанных цепей.
Автоматические выключатели устанавливаются в вводно-распределительных устройствах, распределительных щитах, групповых щитках (квартирных и этажных), в электроустановках общественных зданий – детских дошкольных учреждениях, учебных учреждениях, спортивных центрах, гостиницах, санаториях, ресторанах, магазинах, АЗС, административных зданиях, производственных помещениях и т.д.

4. Конструкция и принцип действия.

4.1. Конструкция.

Автоматический выключатель состоит из следующих частей: механизм управления, электромагнитный и тепловый расцепители, дугогасительная камера и т.д. Все узлы выключателя заключены в корпус, изготовленный из не поддерживающей горения пластмассы.

4.2. Принцип действия.

Когда в защищаемой линии возникает перегрузка вследствие подключения к цепи чрезмерной нагрузки (большого количества оборудования, потребляющего электроэнергию), ток перегрузки заставляет биметаллическую пластину изогнуться. Она, в свою очередь, толкает рычаг, воздействующий на механизм свободного расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, осуществляя защиту линии от перегрузки. При возникновении в защищаемой линии тока короткого замыкания (КЗ) сердечник электромагнитного расцепителя втягивается и тянет за собой рычаг, который воздействует на механизм свободного расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, защищая тем самым линию от воздействия токов КЗ.
Собственное время срабатывания выключателя не более 0,02 сек.

5. Условия эксплуатации и хранения

5.1 Условия эксплуатации.

Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от -5 до +40 °C, а ее среднесуточное значение не должно превышать +35 °C.

Высота места установки не должна превышать 2000м над уровнем моря, иначе есть риск изменения технических характеристик аппарата.

Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40 °C.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например, 90% при +20 °C.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей.

5.2. Условия хранения.

Выключатели должны храниться в закрытом, сухом, защищенном от влаги месте при температуре от -25 до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25 °C. Среднемесчная относительная влажность не более 90% при температуре +20 ± 5 °C.

6. Структура условного обозначения.


ВА101-3Р-063А-С

7. Технические характеристики серий ВА-101, ВА-103, ВА-201

Модель	ВА-101	ВА-103	ВА-201
Число полюсов		1, 2, 3, 4Р	
Номинальное рабочее напряжение Ue		для 1-полюсных – 230В для 2х-, 3х-, 4х-полюсных – 400В	
Номинальный ток In, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	63, 80, 100	
Номинальная частота сети переменного тока		50/60 Гц	
Номинальная отключающая способность Ies, А	4500	6000	10000
Рабочая отключающая способность Ies, А	4500	6000	10000
Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления)	B, C, D	C, D	
Механическая износостойкость:			
– механических циклов, не менее	6000	6000	8500
в том числе коммутационная износостойкость	4000	4000	1500
– электрических циклов, не менее			
Сечение подключаемого провода, мм ²		1-25	1-35
Степень защиты		IP 20	

Табл. 1. Технические характеристики автоматических выключателей марки «DEKraft»

Характеристика В

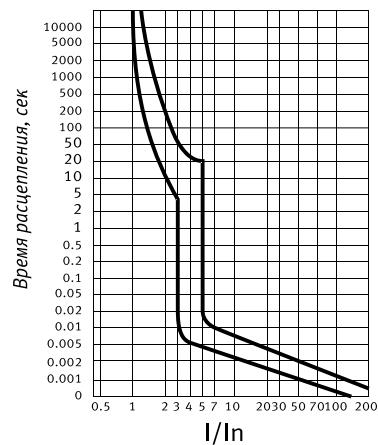

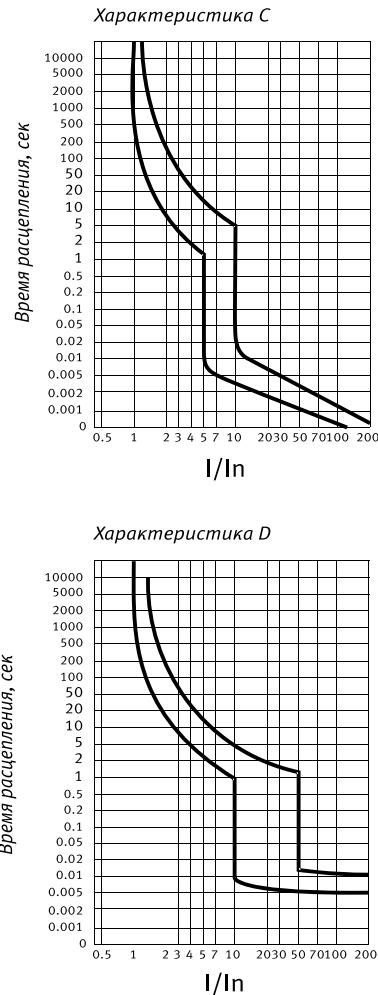


Рис. 1. Время-токовые рабочие характеристики

Кривая отключения (характеристика срабатывания от сверхтоков)	Границы диапазона (т.е. пределы значения силы тока, при достижении которых автоматический выключатель отключит цепь).
B	3In – 5In (Например, для моделей 16А: 48А-90А)
C	5In – 10In (Например, для моделей 16А: 90А-160А)
D	10In – 20In (Например, для моделей 16А: 160А-320А)

Табл. 2. Диапазон токов срабатывания электромагнитного расцепителя

8. Поправочные коэффициенты, влияющие на изменение характеристики расцепления выключателей.

Номинальный ток выключателя (I_n) приведен для температуры, равной 30°C. При увеличении/уменьшении температуры на 10°C номинальный ток нужно обратно пропорционально корректировать

на ≈5%. Т.е. если температура воздуха окружающей среды составляет 50°C, номинальный ток автоматического выключателя снизится на ≈10% и, например, для автоматического выключателя с $I_n = 20A$ составит ≈18A.

Следует также учитывать количество параллельно установленных аппаратов. В том случае, если параллельно установлено от 2 до 3-х аппаратов, понижающий коэффициент не вводится, в случае установки в стык параллельно от 2 до 3 выключателей применяется поправочный коэффициент 0,85, для 4-7 – 0,8, а больше 7 – 0,7. Это означает, что при работе 8 автоматических выключателей, установленных параллельно в условиях температуры 30°C, следует умножить значение их номинального тока на 0,7. Т.е. для выключателей с $I_n=16A$ номинальный ток будет составлять 11,2A, а если температура окружающей среды не равна 30°C – необходимо применить также температурный поправочный коэффициент (см. предыдущий абзац).

9. Габаритные и установочные размеры.

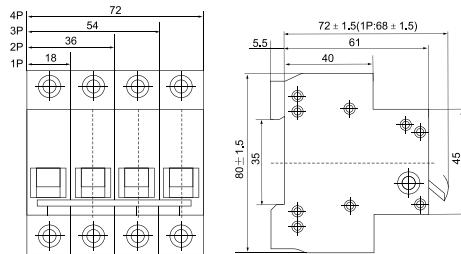


Рис. 2. Габаритные размеры аппаратов серии ВА-101, мм

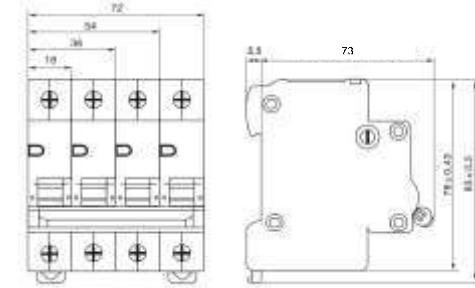


Рис. 3. Габаритные размеры аппаратов серии ВА-103, мм

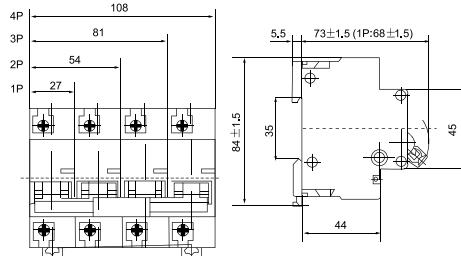


Рис. 4. Габаритные размеры аппаратов серии ВА-201, мм

10. Общие указания, монтаж, эксплуатация и обслуживание устройства

При выборе значения номинального тока выключателя необходимо иметь в виду, что данные таблицы технических характеристик действительны для выключателей, работающих при температуре +30°C. При изменении температуры на каждые 10°C номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%.

Монтаж должен производиться в защищенном от снега и дожда, проветриваемом помещении при температуре не выше +40° и ниже -25°C. Установку выключателя должен производить только квалифицированный специалист. Выключатель крепится на монтажную DIN-рейку 35 x 7,5 мм (стандарт ЕН 50022). Рабочее положение выключателей вертикальное, с отклонением до 5° в любую сторону от указанной плоскости.

Перед установкой выключателя необходимо проверить аппарат на отсутствие внешних повреждений, также произвести несколько включений и отключений чтобы убедиться, что механизм работает исправно.

Проверьте маркировку на автомате - соответствует ли она требуемым условиям.

Для подсоединения необходимо использовать медные проводники (кабели) или медные соединительные шины. Рекомендуется использовать проводники с классом жилы не менее 2

(многопроволочные), при этом жилы рекомендуется оканчивать медными тонкостенными гильзами. Также рекомендуется использовать специальные кабельные наконечники.

В случае, когда используются проводники с жилой 1-го класса (однопроволочные), жилы необходимо складывать вдвое для создания лучшего контакта.

Для выключателей ВА 101 при подключении многопроволочного облученного провода сечением 25 кв. мм необходимо спрессовать конец кабеля для придания ему прямоугольной формы.

Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1, 3, 5, 7.

Затягивать зажимные винты необходимо с приложением крутящего момента 2 Нм для выключателей ВА 101, ВА 102 и 3,5 Нм для выключателей ВА 201.

Выключатели допускают монтаж без промежутков между ними. В соответствии с "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" во время эксплуатации автомата необходимо производить плановые проверки, еженедельно производить визуальный осмотр.

Обслуживание, при котором необходимо отключать питание:

- очистка от пыли и загрязнений, особое внимание следует обратить на чистоту в районе входящих и отходящих контактов;
- подтягивание зажимных винтов.

11. Комплектность.

Автоматические выключатели упакованы в прозрачную пленку, имеют наклейку со штрих-кодом и артикулом. Аппараты находятся в групповой коробке (по 12 шт. для 1Р, по 6 шт. для 2Р, по 4 шт. для 3Р и по 3 шт. для 4Р)

В коробку также вложен данный технический паспорт и листок с наклейками размером 1,5 x 0,9 см на лицевую сторону автоматического выключателя. Их рекомендуется наносить над рукояткой выключателя, где для этого специально выделено пространство. Они значительно облегчают эксплуатацию аппаратов – появляется возможность быстро понять, какую именно цепь аппарат защищает. Наклейки можно также наносить на корпус электрощитка под/над лицевой панелью с аппаратами.

Данные наклейки могут быть использованы для маркировки УЗО и дифференциальных автоматов марки «ДЭК» - они имеют аналогичное пространство под маркировку пользователя над рукояткой управления.

12. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации автоматических выключателей серий ВА-101, ВА-103 и ВА-201 составляет 3 года со дня продажи, но не больше 4 лет с даты производства при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В период гарантийных обязательств обращаться:

Уполномоченный поставщик:

АО «Шнейдер Электрик»
127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1,
здание «А»,
Тел.: 8-800-200-64-46 (многоканальный),
+7 (495) 777-99-90, факс: +7 (495) 777-99-94
www.schneider-electric.ru, www.dekraft.ru

Импорттаяши/ шағым қабылдаушы тарап:

«Шнейдер Электрик» ЖШС, Казақстан Республикасы,
Алматы қаласы, 050009, Абай даңызы, 151/115.
Тел. +7727/3970400, www.schneider-electric.com/kz

Произведено на совместном предприятии
заводе "Delixi Electric Ltd."

Адрес: Delixi Electrical High-Tech Industry Park, Liushi,
Zhejiang, 325604, PRC

13. Свидетельство о приемке

Соответствуют техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)
Автоматический выключатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50345-99 (ВА-201 - ГОСТ Р 50030.2-99) и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Штамп технического контроля изготовителя